令和５年度

水　質　検　査　計　画

仁　　木　　町

はじめに

仁木町の水道は、余市川水系然別川（新然別浄水場）・馬群別川(銀山浄水場)の２つの河川及び地下水（尾根内浄水場）を水源として、各地区（仁木、然別、砥の川、旭台、大江、銀山、尾根内、長沢）に水道水を供給しています。

平成１４年度から仁木町簡易水道事業の一元化に向け統合簡易水道事業を実施し、平成２０年３月に然別導水ポンプ場・新然別浄水場が完成し、未給水地区であった然別・砥の川・旭台地区への給水を開始、平成２１年６月から仁木地区、平成２２年８月から大江地区、平成２５年１１月から然別地区が水源（長堀川から然別川）を変更し、平成２６年４月からは東町・南町（高台）地区へ新然別浄水場から給水しております。

また、地下水を水源とした尾根内浄水場・銀山中継ポンプ場が完成し、平成２５年４月からは未給水地区であった尾根内、長沢南地区及び銀山高台地区に給水を開始しています。

各水源（原水）とも取水上流部に汚染源はなく、恵まれた好ましい水源環境にありますが、突発的な水質汚染事故が発生する可能性や、水質の悪化を招くことも懸念されることから、水道法に基づく定期的な水質検査を行い、水質の安全性を確保していきます。

水質検査の適正化を確保するため、各水源及び水道水の状況と水道法を踏まえ、次のとおり水質検査項目と検査頻度を定め、水質検査計画を策定しました。

この水質検査計画は、次年度以降も水質の状況変化に応じて見直しを行うなど、より一層安全な水道水の供給を行っていきます。

水質検査計画の内容

１　基本方針　Ｐ３

２　水道事業の概要　Ｐ３

３　水道の水源（原水）及び水道水の状況　Ｐ４

４　検査（採水）地点　Ｐ５

５　水質検査項目及び検査頻度　Ｐ５

６　水質検査方法　Ｐ５

７　臨時の水質検査　Ｐ６

８　水質検査計画及び結果の公表　Ｐ６

９　水質検査の精度と信頼性保証　Ｐ６

１０　関係者との連携　Ｐ６

１１　法令に基づく水質検査　Ｐ７

１２　仁木町配水系統と検査（採水）場所　Ｐ８

――― 参考資料 ―――

過去３年間における給水地区別の浄水検査結果　Ｐ９～Ｐ１４

１　基本方針

⑴　検査（採水）地点

水質基準が適用される給水栓※1（浄水）、取水口（水源）とします。

⑵　検査項目

水道法で検査が義務づけられている水質基準項目とします。

⑶　検査頻度

給水栓では、水道法により、色及び濁り並びに消毒の残留効果（残留塩素）に関する検査項目を１日１回実施します。また、一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、ｐＨ、味、臭気、色度、濁度の９項目は、月１回検査を実施します。

令和５年度の水質検査は、新然別浄水場から仁木・然別・砥の川・旭台・大江、銀山浄水場から銀山、尾根内浄水場から尾根内・長沢南・銀山高台の給水地区については、検査頻度を減らしています。（給水栓の水質が常に安定して良好であり、過去の検査結果から基準値の 1/10 以下の場合には３年に１回以上、1/5 以下の場合には年１回以上まで検査頻度を減らすことができるため。）

⑷　原水（水源）の検査

原水は適切な水質管理を行う上で重要であり、月１回検査を行います。（銀山浄水場、新然別浄水場、尾根内浄水場）

※１　給水栓：通常は蛇口。ただし、貯水槽を設けている施設においては、貯水槽への給水口

２　水道事業の概要

仁木町簡易水道事業の一元化に向け、平成１４年度から統合簡易水道事業を実施し、平成２０年３月に然別導水ポンプ場・新然別浄水場が完成し、然別、砥の川、旭台地区の給水を開始、平成２１年６月から仁木地区、平成２２年８月より大江地区、平成２５年１１月より然別地区が水源（長堀川から然別川）を変更し、平成２６年４月からは東町、南町（高台）地区へ新然別浄水場からの給水を開始しています。また、尾根内浄水場・銀山中継ポンプ場が完成し、平成２５年４月から給水を開始しています。

⑴　銀山浄水場

余市川水系馬群別川（水源）で取水し、銀山浄水場に送られ銀山地区に給水しています。

⑵　新然別浄水場

余市川水系然別川（水源）で取水し、新然別浄水場に送られ仁木地区・然別地区・砥の川地区・旭台地区、大江地区に給水しています。

⑶　尾根内浄水場

地下水で取水し、尾根内浄水場に送られ尾根内地区・長沢南地区・銀山高台地区に給水しています。

給水状況（令和５年２月末現在）

給　水　区　域	給　水　人　口	給　水　戸　数	計　画　１　日 最 大 給 水 量
銀山浄水場（銀山地区）	２４２人	７０戸	１２９．０m3／日
新然別浄水場（仁木・然別・砥の川・旭台・大江地区）	２２７４人	１３１７戸	１３９０．０m3／日
尾根内浄水場（尾根内・長沢南・銀山高台地区）	２１４人	１７５戸	１２４．０m3／日

※　現在給水している各浄水場の給水状況

浄水施設概要

浄　水　場	銀山浄水場	新然別浄水場	尾根内浄水場
所在地	銀山１丁目 138 番地	然別 449-2 番地	尾根内 688 番地 2 尾根内 690 番地 4
原水の取水	表流水	表流水	地下水
浄水処理方式	前処理施設 高速除濁装置 （アクリル繊維） 緩速ろ過	膜処理 （ＭＦ膜）	膜処理 （ＭＦ膜）
凝集剤 塩素剤	ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ	ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ	ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ 次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ

凝集剤　：　水中の懸濁（微細な粒子が水の中に分散している状態）物質は、非常に微細な粒子であるため、そのままでは分離することができません。その微細な粒子を沈殿・ろ過することができる大きさにまで集塊させるために添加する薬品を凝集剤といいます。

塩素剤　：　消毒剤で主に病原生物を殺す薬品です。

３　水道の水源（原水）及び水道水の状況

水源及び水質管理上注目しなければならない項目は、次のとおりです。

浄 水 場	銀 山 浄 水 場	新 然 別 浄 水 場	尾 根 内 浄 水 場
水　源　の 注目すべき項目	降雨等による 濁水発生	降雨等による 濁水発生	ｐ　Ｈ
水質管理上 注目すべき項目	濁　度 色　度	濁　度 色　度	ｐ　Ｈ

各水源とも取水上流部に工場や田畑、牧場などといった汚染源が無いことから、水源の水質は良好で安定していますが、各浄水場では、上記の要因を踏まえ、適正な浄水処理を行っています。

仁木町の水道水は、これまでの検査結果から浄水処理が適正に行われており、水質基準を十分満たしていることから、安全で良質な水であるといえます。

４　検査（採水）地点

(1) 給水栓(P3 参照)

各浄水場に検査地点を設け、複数箇所設定しました。

(2) 水源(原水)

安全で良質な水道水(浄水処理)を供給するために、水源の水質が影響を与えるので、取水地点で検査します。

５　水質検査項目及び検査頻度

(1) 水質基準が適用される給水栓における水質検査項目と検査頻度(P7 参照)

ア　水質検査項目

法令により水質検査表(1)の給水栓において、水質基準項目（５１項目）及び水質検査表(2)の１日１回行う項目についても検査を行います。

イ　検査頻度

1)法令により水質検査表(1)の項目のうち、検査頻度を減らすことができる項目について、過去３年間の検査結果が基準値の１/１０以下の場合には３年に１回以上、１/５以下の場合には年１回以上まで（水質が安定し良好）検査頻度を減らすことができるため、令和４年度は新然別浄水場から仁木・然別・砥の川・旭台、銀山浄水場から銀山、尾根内浄水場から尾根内・長沢南・銀山高台の給水地区については検査頻度を減らしています。

2)法令に基づく水質検査表(2)の(毎日検査)色、濁り、消毒の残留効果(残留塩素)の検査は、１日１回行います。

(2) 原水における水質検査項目と検査頻度

原水の水質検査については、クリプトスポリジウムの対策として、その指標菌である大腸菌と嫌気性芽胞菌の検査を毎月行っています。また、１年に１回、４０項目(カビ臭項目及びクリプトスポリジウム指標菌を含む)を行っています。

６　水質検査方法

水質検査表(P7) １日１回行う水質検査については仁木町(給水栓)で行い、水質検査表(P7)の水質基準の水質検査については、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者に委託して実施します。

浄　水　場	銀山浄水場	新然別浄水場	尾根内浄水場
検査委託の状況	水質検査表（2）　１日１回行う水質検査以外の項目		
検査委託の方針	水質検査表（1）の検査については、仁木町で採水した試料を小樽市水質管理課へ運搬し、委託して検査を実施します。		

水道法（抜粋）

（水質検査）

第二十条　水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。

２　水道事業者は、前項の規定による水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、水質検査を行った日から起算して五年間、これを保存しなければならない。

３　水道事業者は、第一項の規定による水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならない。ただし、当該水質検査を、厚生労働省令の定めるところにより、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に委託して行うときは、この限りでない。

７　臨時の水質検査

水源で水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、給水栓※1の水が水質基準値を超える恐れがある場合には、必要に応じて水源及び給水栓などから採水し、臨時の水質検査を行います。

臨時の水質検査は、水質異常が発生した場合に直ちに実施し、水質異常が終息し、給水栓での安全性が確認されるまで水質検査を行います。

８　水質検査計画及び結果の公表

水質検査計画及び結果は、建設課で公表します。また、ホームページで公表するとともに、必要に応じて広報誌等で周知します。

９　水質検査の精度と信頼性保証

水質検査項目は多種多様にわたり、その測定も極微量レベルです。仁木町では、水質検査の測定値の信頼性を確保するため、正確かつ精度の高い検査態勢を整えている国の定めた地方公共団体の機関又は国の指定を受けた機関等に検査を委託するものです。（６　水質検査方法の検査委託の方針を参照ください。）

１０　関係者との連携

水道水が原因で水質事故が発生した場合には、関係各課（総務課、企画課、ほけん課等）、保健所及び国の定めた地方公共団体の機関又は国の指定を受けた機関等と連携し、適正な処理を行います。水源で水質汚染事故が発生した場合には、余市川水系の近隣市町村と情報交換を図りながら、現地調査や浄水の適正な処理等を行います。

11 法令に基づく水質検査

水質検査表（１）　水質基準

検査省略頻度：これまでの検査結果から省略可能となる頻度

検査計画頻度：これまでの検査結果と検査省略頻度から、仁木町が設定する検査頻度

項目No.	水質基準項目	検査頻度	検査省略頻度	基準値	然別・砥の川・旭台地区（新然別浄水場）		令和５年度検査回数	仁木地区（新然別浄水場）		令和５年度検査回数	大江地区（新然別浄水場）		令和５年度検査回数	銀山地区（銀山浄水場）		令和５年度検査回数	尾根内・長沢南・銀山高台地区（尾根内浄水場）		令和５年度検査回数	検査計画頻度（回/年）	設定理由等
					最高値	平均値		最高値	平均値		最高値	平均値		最高値	平均値		最高値	平均値			
1	一般細菌	月１回	省略不可	100 個/mL	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	0	0	12	12	
2	大腸菌			不検出	不検出		12	不検出		12	不検出		12	不検出		12	不検出		12	12	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	３月に１回	☆	0.003 mg/L			－			－	0.0003	0.0003	－			－			－	1	安全性が確認されるため(★2)
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L			－			－	0.00005	0.00005	－			－			－	1	
5	ｾﾚﾝ及びその化合物			0.01 mg/L			－			－	0.001	0.001	－			－			－	1	
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L			－			－	0.001	0.001	－			－			－	1	
7	ヒ素及びその化合物			0.01 mg/L			－			－	0.001	0.001	－			－			－	1	
8	六価クロム化合物			0.02 mg/L	0.002	0.002	4	0.002	0.002	4	0.002	0.002	4	0.002	0.002	4	0.002	0.002	4	4	※３
9	亜硝酸態窒素			0.04 mg/L			－			－	0.004	0.004	－			－			－	1	安全性が確認されるため(★2)
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ		省略不可	0.01 mg/L	0.001	0.001	4	0.001	0.001	4	0.001	0.001	4	0.001	0.001	4	0.001	0.001	4	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		☆	10 mg/L			－			－	0.15	0.15	－			－			－	1	安全性が確認されるため(★2)
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L			－			－	0.05	0.05	－			－			－	1	
13	ホウ素及びその化合物			1.0 mg/L			－			－	0.01	0.01	－			－			－	1	
14	四塩化炭素			0.002 mg/L			－			－	0.0002	0.0002	－			－			－	1	
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L			－			－	0.005	0.005	－			－			－	1	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ			0.04 mg/L			－			－	0.001	0.001	－			－			－	1	
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L			－			－	0.001	0.001	－			－			－	1	
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L			－			－	0.0001	0.0001	－			－			－	1	
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L			－			－	0.0001	0.0001	－			－			－	1	
20	ベンゼン			0.01 mg/L			－			－	0.0001	0.0001	－			－			－	1	
21	塩素酸		省略不可	0.60 mg/L	0.13	0.09	4	0.12	0.08	4	0.11	0.07	4	0.08	0.06	4	0.08	0.06	4	4	
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L	0.002	0.002	4	0.002	0.002	4	0.002	0.002	4	0.002	0.002	4	0.002	0.002	4	4	
23	クロロホルム			0.06 mg/L	0.008	0.004	4	0.009	0.005	4	0.010	0.004	4	0.003	0.002	4	0.001	0.001	4	4	
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L	0.010	0.006	4	0.005	0.004	4	0.004	0.003	4	0.004	0.003	4	0.003	0.003	4	4	
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L	0.002	0.002	4	0.002	0.002	4	0.003	0.002	4	0.003	0.002	4	0.003	0.002	4	4	
26	臭素酸			0.01 mg/L	0.001	0.001	4	0.001	0.001	4	0.001	0.001	4	0.001	0.001	4	0.001	0.001	4	4	
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L	0.015	0.009	4	0.017	0.010	4	0.018	0.010	4	0.011	0.008	4	0.007	0.004	4	4	
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L	0.009	0.004	4	0.007	0.004	4	0.006	0.003	4	0.003	0.003	4	0.003	0.003	4	4	
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L	0.005	0.003	4	0.006	0.004	4	0.006	0.004	4	0.005	0.003	4	0.002	0.001	4	4	
30	ブロモホルム			0.09 mg/L	0.001	0.001	4	0.001	0.001	4	0.001	0.001	4	0.001	0.001	4	0.001	0.001	4	4	
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L	0.008	0.008	4	0.008	0.008	4	0.008	0.008	4	0.008	0.008	4	0.008	0.008	4	4	
32	亜鉛及びその化合物		☆	1.0 mg/L			－			－	0.01	0.01	－			－			－	1	安全性が確認されるため(★2)
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L			－			－	0.01	0.01	－			－			－	1	
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L			－			－	0.012	0.005	4			－			－	1	
35	銅及びその化合物			1.0 mg/L			－			－	0.01	0.01	－			－			－	1	
36	ナトリウム及びその化合物			200 mg/L			－			－	6.3	6.3	－			－			－	1	
37	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L			－			－	0.001	0.001	－			－			－	1	
38	塩化物イオン	月１回	省略不可	200 mg/L	10.6	8.9	12	10.6	9.0	12	10.9	9.0	12	11.4	10.1	12	11.0	9.0	12	12	
39	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	３月に１回	☆	300 mg/L			－			－	12	12	－			－			－	1	安全性が確認されるため(★2)
40	蒸発残留物			500 mg/L	48	48	1	45	45	1	41	41	1	50	50	1	57	57	1	1	
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L			－			－	0.02	0.02	－			－			－	1	安全性が確認されるため(★2)
42	ジェオスミン　※１	発生時期に月１回	発生時期に月１回	0.00001 mg/L	0.000001	0.000001	1	0.000001	0.000001	1	0.000001	0.000001	1	0.000001	0.000001	1	0.000001	0.000001	1	1	水温が上がり藻類が発生する時期に実施
43	２－ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ　※２			0.00001 mg/L	0.000001	0.000001	1	0.000001	0.000001	1	0.000001	0.000001	1	0.000001	0.000001	1	0.000001	0.000001	1	1	
44	非イオン界面活性剤	３月に１回	☆	0.02 mg/L			－			－	0.004	0.004	－			－			－	1	安全性が確認されるため(★2)
45	フェノール類			0.005 mg/L			－			－	0.0005	0.0005	－			－			－	1	
46	有機物（全有機炭素（TOC））	月１回	省略不可	3 mg/L	0.96	0.45	12	0.79	0.42	12	0.56	0.36	12	0.78	0.51	12	0.38	0.32	12	12	
47	ｐＨ値			5.8以上8.6以下	6.57	6.86	12	6.38	6.75	12	6.46	6.74	12	6.95	7.19	12	6.63	6.78	12	12	
					7.09	6.86		6.99	6.75		7.02	6.74		7.36	7.19		6.91	6.78			
48	味			異常でないこと	異味なし		12	異味なし		12	異味なし		12	異味なし		12	異味なし		12	12	
49	臭気			異常でないこと	異臭気なし		12	異臭気なし		12	異臭気なし		12	異臭気なし		12	異臭気なし		12	12	
50	色度			5.0 度	0.5	0.5	12	0.5	0.5	12	0.5	0.5	12	0.8	0.5	12	0.5	0.5	12	12	
51	濁度			2.0 度	0.1	0.1	12	0.1	0.1	12	0.1	0.1	12	0.1	0.1	12	0.1	0.1	12	12	

☆過去３年間の検査結果により検査頻度を減少することが可能

（★1）基準値の 1/5 以下の場合は、１年に１回以上に検査回数を減ずることが可能

（★2）基準値の 1/10 以下の場合は、３年に１回以上に検査回数を減ずることが可能　※回数を減らしている検査項目は色■をつけています。

※硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は一定の要件を満たす場合には、年１回以上又は３年に１回以上に検査頻度を減少することが可能な項目です。

※１の正式名　：　（４Ｓ，４ａＳ，８ａＲ）－オクタヒドロ－４，８ａ－ジメチルナフタレン－４ａ（２Ｈ）－オール

※２の正式名　：　１，２，７，７－テトラメチルビシクロ［２，２，１］ヘプタン－２－オール

※３　項目No.８「六価クロム化合物」の水質基準値が令和２年度より、０．０５mg /Lから０．０２mg/Lへ変更により、３ヶ月に１回の検査を行います。

水質検査表（２）　１日１回行う水質検査

項目No.	検査項目	評価（基準値）	検査計画頻度（回／年）
1	色	異常なし	365
2	濁り	異常なし	365
3	消毒の残留効果（残留塩素）	0.1　mg/L 以上	365

12　仁木町配水系統と検査（採水）場所

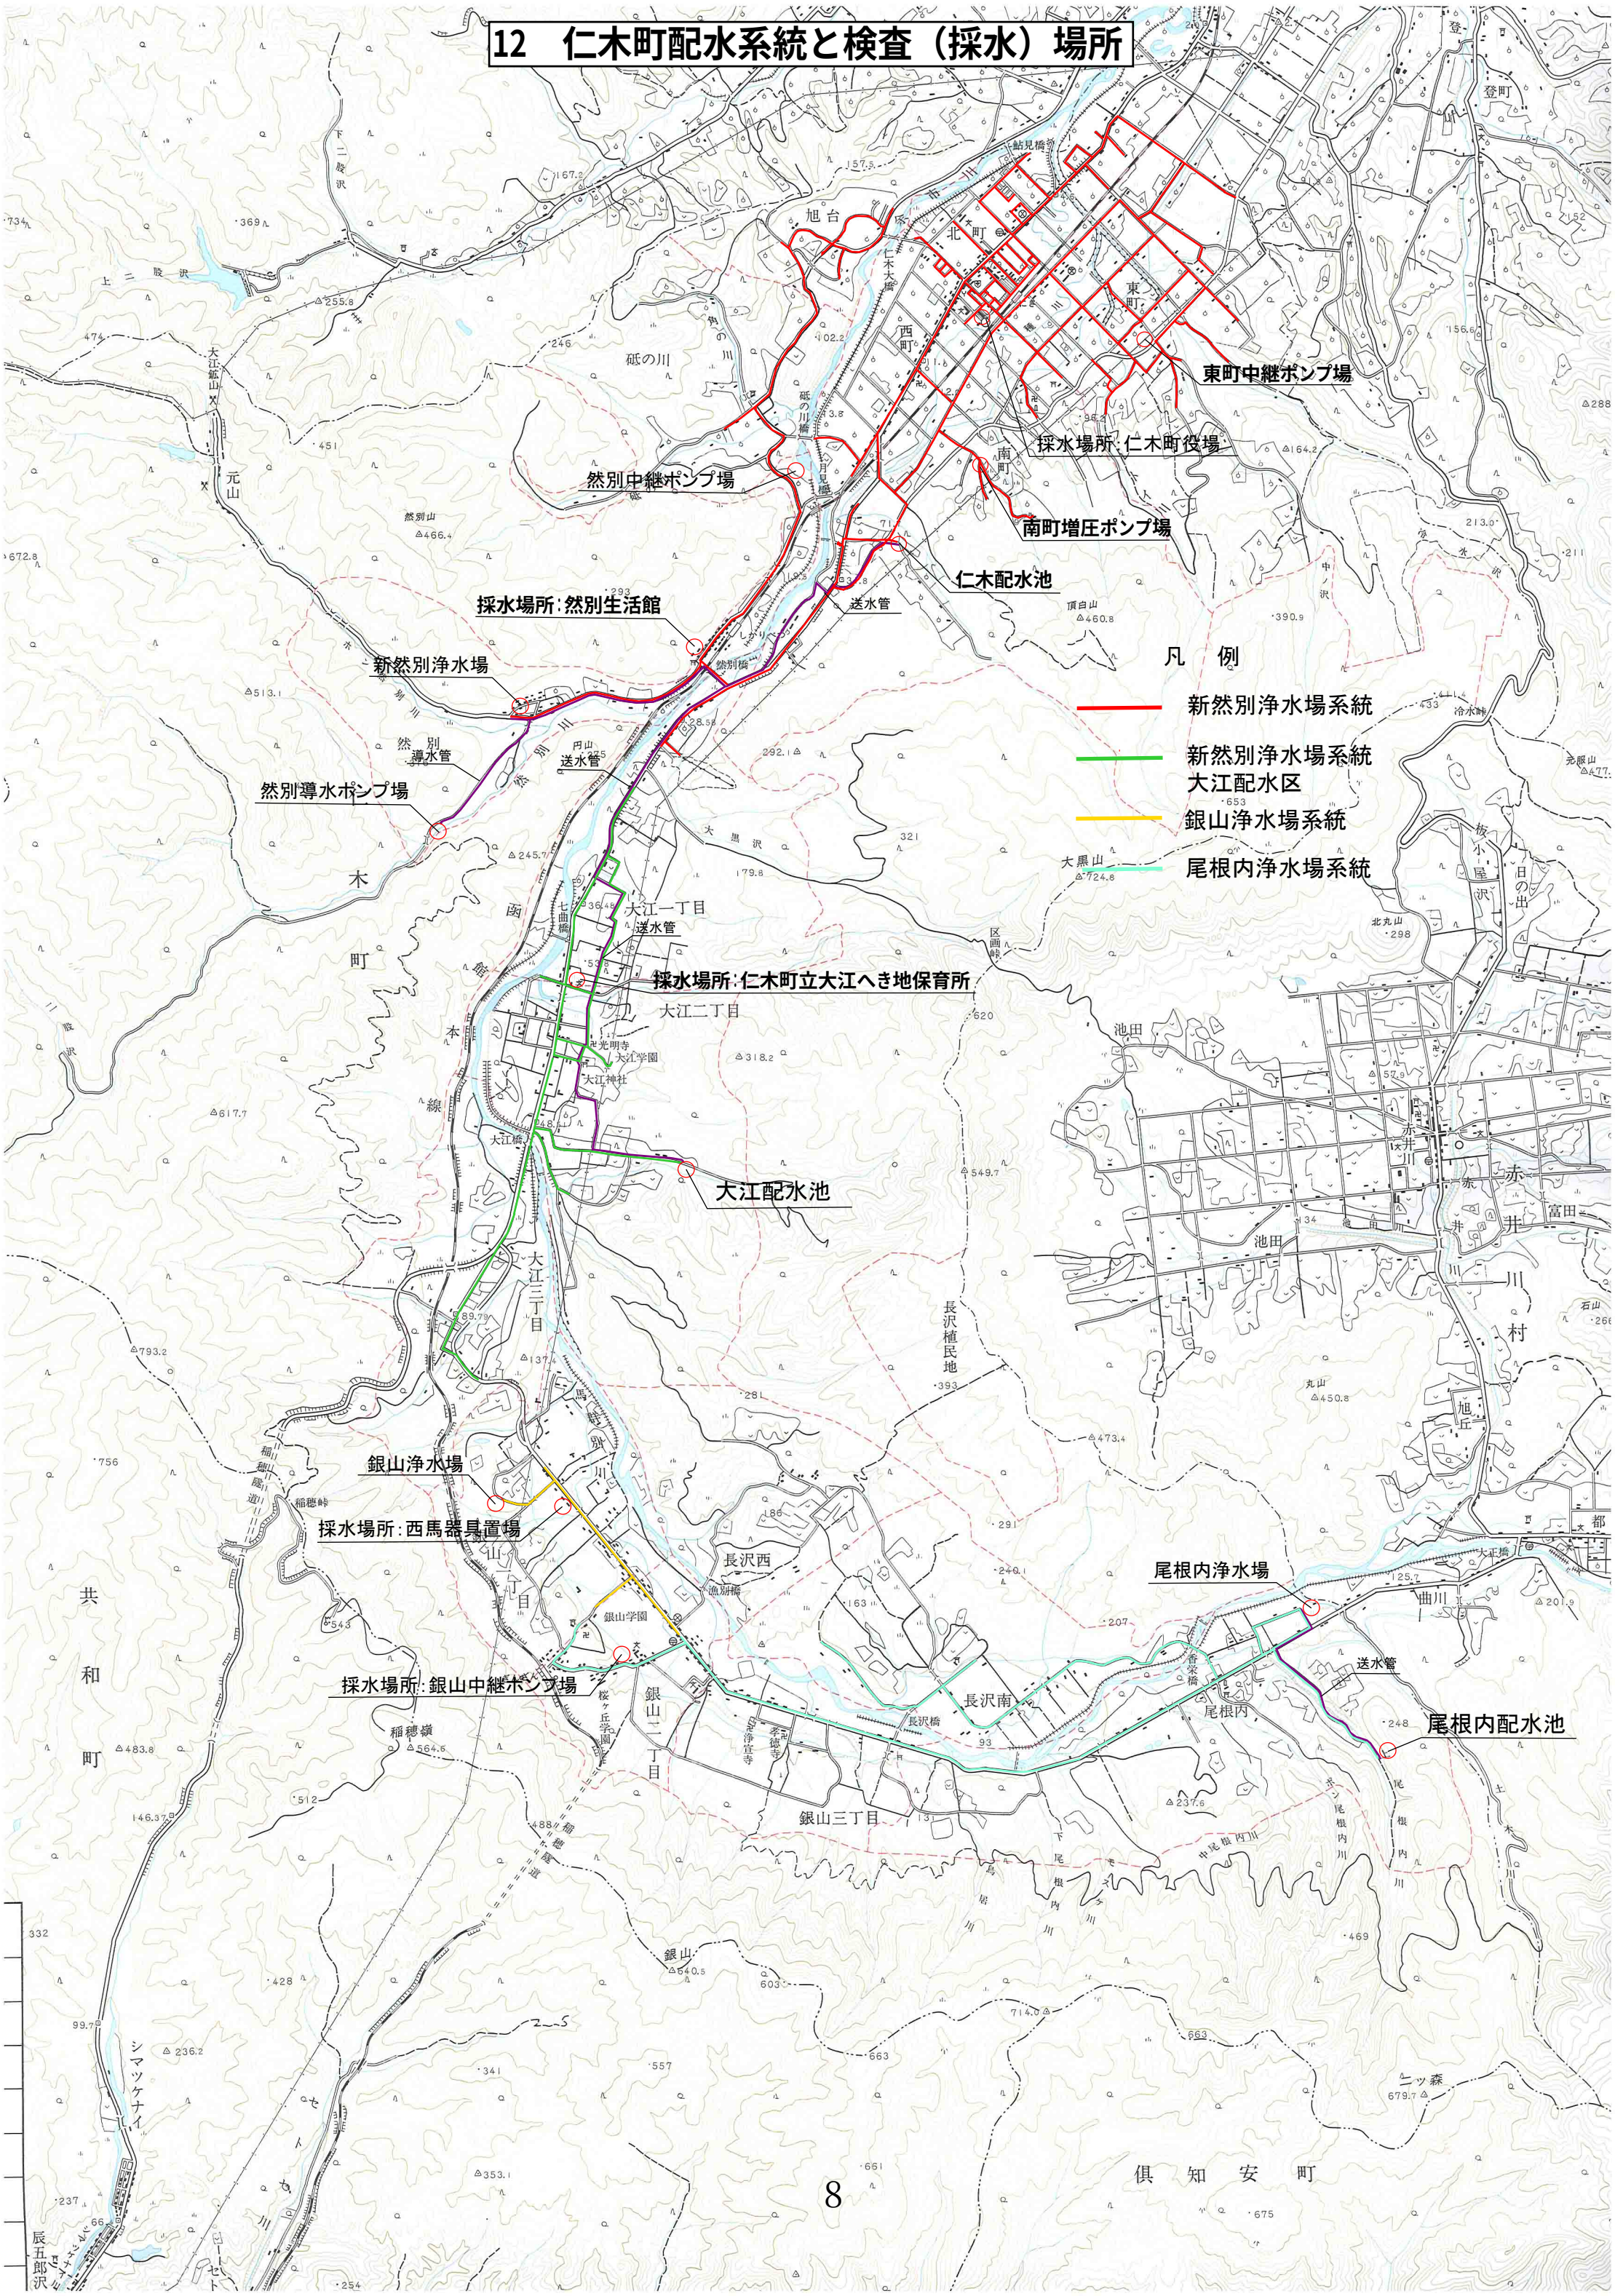

参考資料

過去３年間における給水地区別の浄水検査結果

然別・砥の川・旭台地区（新然別浄水場）　浄水検査結果

項　　目	検査回数等	基準値	R2年度			R3年度			R4年度			過去３年間の検査値		
			最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値
一般細菌	省略不可	1ml中集落数100以下	0	0	1ml中	0	0	1ml中	0	0	1ml中	0	0	1ml中
大腸菌群	省略不可	検出されないこと	不検出			不検出			不検出			不検出		
カドミウム及びその化合物	３年に１回	0.003　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0003	0.0003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0003	0.0003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
水銀及びその化合物	３年に１回	0.0005　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.00005	0.00005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.00005	0.00005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
セレン及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
鉛及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ヒ素及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
六価クロム化合物　令和２年度から基準値変更	３ヶ月に１回	0.05 mg/ﾘｯﾄﾙ以下から 0.02 mg/ﾘｯﾄﾙ以下に変更	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
亜硝酸態窒素	３年に１回	0.04　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
シアン化物イオン 及び塩化シアン	省略不可	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
硝酸性窒素 及び亜硝酸性窒素	３年に１回	10　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.33	0.33	mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.33	0.33	mg/ﾘｯﾄﾙ
フッ素及びその化合物	３年に１回	0.8　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.05	0.05	mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.05	0.05	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ホウ素及びその化合物	新規規制	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
四塩化炭素	３年に１回	0.002　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.0002	0.0002	mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.0002	0.0002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
1,4-ジオキサン	新規規制	0.05　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ｼｽ－1,2－ジクロロエチレン及び トランス1，2-ジクロロエチレン	３年に１回	0.04　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジクロロメタン	３年に１回	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
テトラクロロエチレン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
トリクロロエチレン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ベンゼン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
塩素酸	省略不可	0.6　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.19	0.11	mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.09	0.08	mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.13	0.09	mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.19	0.09	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
クロロ酢酸	省略不可	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
クロロホルム	省略不可	0.06　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.006	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジクロロ酢酸	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.010	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.010	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジブロモクロロメタン	省略不可	0.1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ
臭素酸	省略不可	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
総トリハロメタン	省略不可	0.1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.014	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.011	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.015	0.009	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.015	0.007	mg/ﾘｯﾄﾙ
トリクロロ酢酸	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.004	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.009	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.009	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ブロモジクロロメタン	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.005	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.004	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.005	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.005	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ
ブロモホルム	省略不可	0.09　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ホルムアルデヒド	省略不可	0.08　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
亜鉛及びその化合物	３年に１回	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
アルミニウム及びその化合物	新規規制	0.2　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ
鉄及びその化合物	３年に１回	0.3　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
銅及びその化合物	３年に１回	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ナトリウム及びその化合物	３年に１回	200　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	6.9	6.9	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	6.9	6.9	mg/ﾘｯﾄﾙ
マンガン及びその化合物	３年に１回	0.05　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
塩化物イオン	省略不可	200　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	14.0	10.1	mg/ﾘｯﾄﾙ	10.5	9.2	mg/ﾘｯﾄﾙ	10.6	8.9	mg/ﾘｯﾄﾙ	14.0	9.4	mg/ﾘｯﾄﾙ
カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	３年に１回	300　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	18	18	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	18	18	mg/ﾘｯﾄﾙ
蒸発残留物	年１回 10%以上20%以下	500　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	50	50	mg/ﾘｯﾄﾙ	55	55	mg/ﾘｯﾄﾙ	48	48	mg/ﾘｯﾄﾙ	55	51	mg/ﾘｯﾄﾙ
陰イオン界面活性剤	３年に１回	0.2　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.02	0.02	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.02	0.02	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジェオスミン	年１回	0.00001　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾓﾙﾈｵｰﾙ	年１回	0.00001　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
非イオン界面活性剤	新規規制	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
フェノール類	３年に１回	0.005　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0005	0.0005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0005	0.0005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
有機物等	省略不可	3　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.59	0.38	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.64	0.36	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.96	0.45	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.96	0.40	mg/ﾘｯﾄﾙ
ｐＨ値	省略不可	5.8以上　以上	6.55	6.95	以上	6.58	6.94	以上	6.57	6.86	以上	6.58	6.92	以上
		8.6以下　以下	7.14	6.95	以下	7.14	6.94	以下	7.09	6.86	以下	7.14	6.92	以下
味	省略不可	異常でないこと	異味なし			異味なし			異味なし			異味なし		
臭気	省略不可	異常でないこと	異臭気なし			異臭気なし			異臭気なし			異臭気なし		
色度	省略不可	5　度以下	1.0	1.0	度	0.5	0.5	度	0.5	0.5	度	1.0	0.7	度
濁度	省略不可	2　度以下	0.1	0.1	度未満	0.1	0.1	度未満	0.1	0.1	度未満	0.1	0.1	度未満

仁木地区（新然別浄水場）　浄水検査結果

項　　目	検査回数等	基準値	R2年度			R3年度			R4年度			過去３年間の検査値		
			最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値
一般細菌	省略不可	1ml中集落数100以下	0	0	1ml中	0	0	1ml中	0	0	1ml中	0	0	1ml中
大腸菌群	省略不可	検出されないこと	不検出			不検出			不検出			不検出		
カドミウム及びその化合物	３年に１回	0.003　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0003	0.0003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0003	0.0003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
水銀及びその化合物	３年に１回	0.0005　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.00005	0.00005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.00005	0.00005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
セレン及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
鉛及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ヒ素及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
六価クロム化合物　令和２年度から基準値変更	３ヶ月に１回	0.05　mg/ﾘｯﾄﾙ以下から 0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下に変更	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
亜硝酸態窒素	３年に１回	0.04　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
シアン化物イオン 及び塩化シアン	省略不可	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
硝酸性窒素 及び亜硝酸性窒素	３年に１回	10　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.35	0.35	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.35	0.35	mg/ﾘｯﾄﾙ
フッ素及びその化合物	３年に１回	0.8　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ホウ素及びその化合物	新規規制	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
四塩化炭素	３年に１回	0.002　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0002	0.0002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0002	0.0002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
1,4-ジオキサン	新規規制	0.05　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1，2-ジクロロエチレン	３年に１回	0.04　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジクロロメタン	３年に１回	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
テトラクロロエチレン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
トリクロロエチレン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ベンゼン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
塩素酸	省略不可	0.6　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.19	0.11	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.09	0.07	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.12	0.08	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.19	0.09	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
クロロ酢酸	省略不可	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
クロロホルム	省略不可	0.06　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.008	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.006	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.009	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.009	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジクロロ酢酸	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジブロモクロロメタン	省略不可	0.1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ
臭素酸	省略不可	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
総トリハロメタン	省略不可	0.1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.017	0.009	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.014	0.006	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.017	0.010	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.017	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ
トリクロロ酢酸	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.005	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.007	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.007	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ブロモジクロロメタン	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.006	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.006	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.006	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ
ブロモホルム	省略不可	0.09　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ホルムアルデヒド	省略不可	0.08　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
亜鉛及びその化合物	３年に１回	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
アルミニウム及びその化合物	新規規制	0.2　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ
鉄及びその化合物	３年に１回	0.3　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.018	0.018	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.018	0.018	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
銅及びその化合物	３年に１回	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ナトリウム及びその化合物	３年に１回	200　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	6.9	6.9	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	6.9	6.9	mg/ﾘｯﾄﾙ
マンガン及びその化合物	３年に１回	0.05　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
塩化物イオン	省略不可	200　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	14.0	10.2	mg/ﾘｯﾄﾙ	10.5	9.3	mg/ﾘｯﾄﾙ	10.6	9.0	mg/ﾘｯﾄﾙ	14.0	9.5	mg/ﾘｯﾄﾙ
カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	３年に１回	300　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	18	18	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	18	18	mg/ﾘｯﾄﾙ
蒸発残留物	年１回 10%以上20%以下	500　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	45	45	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	56	56	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	45	45	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	56	49	mg/ﾘｯﾄﾙ
陰イオン界面活性剤	３年に１回	0.2　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.02	0.02	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.02	0.02	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジェオスミン	年１回	0.00001　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾓﾙﾈｵｰﾙ	年１回	0.00001　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
非イオン界面活性剤	新規規制	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
フェノール類	３年に１回	0.005　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			以上	0.0005	0.0005	以上			以上	0.0005	0.0005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
有機物等 （全有機炭素）	省略不可	3　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.59	0.39	以下	0.64	0.36	以下	0.79	0.42	以下	0.79	0.39	mg/ﾘｯﾄﾙ
ｐＨ値	省略不可	5.8以上　以上	6.59	6.86	以上	6.52	6.84	以上	6.38	6.75	以上	6.59	6.82	以上
		8.6以下　以下	7.13	6.86	以下	7.10	6.84	以下	6.99	6.75	以下	7.13	6.82	以下
味	省略不可	異常でないこと	異味なし			異味なし			異味なし			異味なし		
臭気	省略不可	異常でないこと	異臭気なし			異臭気なし			異臭気なし			異臭気なし		
色度	省略不可	5　度以下	1.0	1.0	度	0.5	0.5	度	0.5	0.5	度	1.0	0.7	度
濁度	省略不可	2.0　度以下	0.1	0.1	度未満	0.1	0.1	度未満	0.1	0.1	度未満	0.1	0.1	度未満

大江地区（新然別浄水場）　浄水検査結果

項　　目	検査回数等	基準値	R2年度			R3年度			R4年度			過去３年間の検査値		
			最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値
一般細菌	省略不可	1ml中集落数100以下	0	0	1ml中	0	0	1ml中	0	0	1ml中	0	0	1ml中
大腸菌群	省略不可	検出されないこと	不検出			不検出			不検出			不検出		
カドミウム及びその化合物	３年に１回	0.003　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0003	0.0003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0003	0.0003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
水銀及びその化合物	３年に１回	0.0005　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.00005	0.00005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.00005	0.00005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
セレン及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
鉛及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ヒ素及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
六価クロム化合物　令和２年度から基準値変更	３ヶ月に１回	0.05　mg/ﾘｯﾄﾙ以下から 0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下に変更	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
亜硝酸態窒素	３年に１回	0.04　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
シアン化物イオン 及び塩化シアン	省略不可	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
硝酸性窒素 及び亜硝酸性窒素	３年に１回	10　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.15	0.15	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.15	0.15	mg/ﾘｯﾄﾙ
フッ素及びその化合物	３年に１回	0.8　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.05	0.05	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.05	0.05	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ホウ素及びその化合物	新規規制	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
四塩化炭素	３年に１回	0.002　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0002	0.0002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0002	0.0002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
1,4-ジオキサン	新規規制	0.005 mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1，2-ジクロロエチレン	３年に１回	0.04　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジクロロメタン	３年に１回	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
テトラクロロエチレン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
トリクロロエチレン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ベンゼン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
塩素酸	省略不可	0.6　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.19	0.11	mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.09	0.08	mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.11	0.07	mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.19	0.09	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
クロロ酢酸	省略不可	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
クロロホルム	省略不可	0.06　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.009	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.007	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.010	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.010	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジクロロ酢酸	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.005	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.006	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.006	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジブロモクロロメタン	省略不可	0.1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ
臭素酸	省略不可	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
総トリハロメタン	省略不可	0.1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.019	0.012	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.015	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.018	0.010	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.019	0.010	mg/ﾘｯﾄﾙ
トリクロロ酢酸	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.007	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.006	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.007	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ブロモジクロロメタン	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.007	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.005	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.006	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.007	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ
ブロモホルム	省略不可	0.09　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ホルムアルデヒド	省略不可	0.08　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
亜鉛及びその化合物	３年に１回	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
アルミニウム及びその化合物	新規規制	0.2　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ
鉄及びその化合物	３年に１回	0.3　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.047	0.023	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.019	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.012	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.047	0.012	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
銅及びその化合物	３年に１回	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ナトリウム及びその化合物	３年に１回	200　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	6.3	6.3	mg/ﾘｯﾄﾙ	6	6	mg/ﾘｯﾄﾙ
マンガン及びその化合物	３年に１回	0.05　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
塩化物イオン	省略不可	200　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	13.0	10.1	mg/ﾘｯﾄﾙ	10.5	9.2	mg/ﾘｯﾄﾙ	10.9	9.0	mg/ﾘｯﾄﾙ	13.0	9.4	mg/ﾘｯﾄﾙ
カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	３年に１回	300　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	12	12	mg/ﾘｯﾄﾙ	12	12	mg/ﾘｯﾄﾙ
蒸発残留物	年１回 10%以上20%以下	500　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	50	50	mg/ﾘｯﾄﾙ	62	62	mg/ﾘｯﾄﾙ	41	41	mg/ﾘｯﾄﾙ	62	51	mg/ﾘｯﾄﾙ
陰イオン界面活性剤	３年に１回	0.2　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.02	0.02	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.02	0.02	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジェオスミン	年１回	0.00001　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾓﾙﾈｵｰﾙ	年１回	0.00001　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
非イオン界面活性剤	新規規制	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
フェノール類	３年に１回	0.005　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0005	0.0005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0005	0.0005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
有機物等	省略不可	3　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.69	0.41	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.57	0.37	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.56	0.36	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.69	0.38	mg/ﾘｯﾄﾙ
ｐＨ値	省略不可	5.8以上　以上	6.64	6.82	以上	6.48	6.81	以上	6.46	6.74	以上	6.64	6.79	以上
		8.6以下　以下	7.10	6.82	以下	7.05	6.81	以下	7.02	6.74	以下	7.10	6.79	以下
味	省略不可	異常でないこと	異味なし			異味なし			異味なし			異味なし		
臭気	省略不可	異常でないこと	異臭気なし			異臭気なし			異臭気なし			異臭気なし		
色度	省略不可	5　度以下	1.0	1.0	度	0.5	0.5	度	0.5	0.5	度	1.0	0.7	度
濁度	省略不可	2　度以下	0.1	0.1	度未満	0.1	0.1	度未満	0.1	0.1	度未満	0.1	0.1	度未満

銀山地区（銀山浄水場）　浄水検査結果

項　　目	検査回数等	基準値	R2年度			R3年度			R4年度			過去３年間の検査値		
			最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値
一般細菌	省略不可	1ml中集落数100以下	0	0	1ml中	0	0	1ml中	0	0	1ml中	0	0	1ml中
大腸菌群	省略不可	検出されないこと	不検出			不検出			不検出			不検出		
カドミウム及びその化合物	３年に１回	0.003　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0003	0.0003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0003	0.0003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
水銀及びその化合物	３年に１回	0.0005　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.00005	0.00005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.00005	0.00005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
セレン及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
鉛及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ヒ素及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
六価クロム化合物　令和２年度から基準値変更	３ヶ月に１回	0.05 mg/ﾘｯﾄﾙ以下から 0.02 mg/ﾘｯﾄﾙ以下に変更	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
亜硝酸態窒素	３年に１回	0.04　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
シアン化物イオン 及び塩化シアン	省略不可	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
硝酸性窒素 及び亜硝酸性窒素	３年に１回	10　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.27	0.27	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.27	0.27	mg/ﾘｯﾄﾙ
フッ素及びその化合物	３年に１回	0.8　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.05	0.05	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.05	0.05	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ホウ素及びその化合物	新規規制	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
四塩化炭素	３年に１回	0.002　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0002	0.0002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0002	0.0002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
1,4-ジオキサン	新規規制	0.05　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1，2-ジクロロエチレン	３年に１回	0.04　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジクロロメタン	３年に１回	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
テトラクロロエチレン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
トリクロロエチレン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ベンゼン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
塩素酸	省略不可	0.6　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.09	0.07	mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.07	0.06	mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.08	0.06	mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.09	0.06	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
クロロ酢酸	省略不可	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
クロロホルム	省略不可	0.06　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.005	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.003	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジクロロ酢酸	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.004	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジブロモクロロメタン	省略不可	0.1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.004	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.004	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ
臭素酸	省略不可	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
総トリハロメタン	省略不可	0.1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.015	0.007	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.012	0.006	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.011	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.015	0.007	mg/ﾘｯﾄﾙ
トリクロロ酢酸	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.004	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ブロモジクロロメタン	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.006	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.006	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ
ブロモホルム	省略不可	0.09　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ホルムアルデヒド	省略不可	0.08　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
亜鉛及びその化合物	３年に１回	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
アルミニウム及びその化合物	新規規制	0.2　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ
鉄及びその化合物	３年に１回	0.3　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
銅及びその化合物	３年に１回	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ナトリウム及びその化合物	３年に１回	200　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	7.8	7.8	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	7.8	7.8	mg/ﾘｯﾄﾙ
マンガン及びその化合物	３年に１回	0.05　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
塩化物イオン	省略不可	200　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	16.0	11.0	mg/ﾘｯﾄﾙ	11.2	10.6	mg/ﾘｯﾄﾙ	11.4	10.1	mg/ﾘｯﾄﾙ	16.0	10.5	mg/ﾘｯﾄﾙ
カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	３年に１回	300　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	26	26	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	26	26	mg/ﾘｯﾄﾙ
蒸発残留物	年１回 10%以上20%以下	500　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	56	56	mg/ﾘｯﾄﾙ	58	58	mg/ﾘｯﾄﾙ	50	50	mg/ﾘｯﾄﾙ	58	55	mg/ﾘｯﾄﾙ
陰イオン界面活性剤	３年に１回	0.2　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.02	0.02	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.02	0.02	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジェオスミン	年１回	0.00001　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾓﾙﾈｵｰﾙ	年１回	0.00001　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
非イオン界面活性剤	新規規制	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
フェノール類	３年に１回	0.005　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0005	0.0005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0005	0.0005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
有機物等	省略不可	3　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.88	0.50	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.76	0.46	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.78	0.51	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.88	0.49	mg/ﾘｯﾄﾙ
ｐＨ値	省略不可	5.8以上　以上	6.91	7.08	以上	6.92	7.11	以上	6.95	7.19	以上	6.95	7.13	以上
		8.6以下　以下	7.34	7.08	以下	7.37	7.11	以下	7.36	7.19	以下	7.37	7.13	以下
味	省略不可	異常でないこと	異味なし			異味なし			異味なし			異味なし		
臭気	省略不可	異常でないこと	異臭気なし			異臭気なし			異臭気なし			異臭気なし		
色度	省略不可	5　度以下	1.0	1.0	度	0.6	0.5	度	0.8	0.5	度	1.0	0.7	度
濁度	省略不可	2　度以下	0.3	0.1	度未満	0.1	0.1	度未満	0.1	0.1	度未満	0.3	0.1	度未満

尾根内・長沢南・銀山高台地区（尾根内浄水場）　浄水検査結果

項　　目	検査回数等	基準値	R2年度			R3年度			R4年度			過去３年間の検査値		
			最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値	最高値	平均値	検査値
一般細菌	省略不可	1ml中集落数100以下	0	0	1ml中	0	0	1ml中	0	0	1ml中	0	0	1ml中
大腸菌群	省略不可	検出されないこと	不検出			不検出			不検出			不検出		
カドミウム及びその化合物	３年に１回	0.003　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0003	0.0003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0003	0.0003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
水銀及びその化合物	３年に１回	0.0005　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.00005	0.00005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.00005	0.00005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
セレン及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
鉛及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ヒ素及びその化合物	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
六価クロム化合物　令和２年度から基準値変更	３ヶ月に１回	0.05 mg/ﾘｯﾄﾙ以下から 0.02 mg/ﾘｯﾄﾙ以下に変更	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
亜硝酸態窒素	３年に１回	0.04　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
シアン化物イオン 及び塩化シアン	省略不可	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
硝酸性窒素 及び亜硝酸性窒素	３年に１回	10　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.35	0.35	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.35	0.35	mg/ﾘｯﾄﾙ
フッ素及びその化合物	３年に１回	0.8　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.05	0.05	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.05	0.05	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ホウ素及びその化合物	新規規制	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
四塩化炭素	３年に１回	0.002　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0002	0.0002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0002	0.0002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
1,4-ジオキサン	新規規制	0.05　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.005	0.005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン及び トランス1，2-ジクロロエチレン	３年に１回	0.04　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジクロロメタン	３年に１回	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
テトラクロロエチレン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
トリクロロエチレン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ベンゼン	３年に１回	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0001	0.0001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
塩素酸	省略不可	0.6　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.08	0.07	mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.07	0.06	mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.08	0.06	mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.08	0.06	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
クロロ酢酸	省略不可	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
クロロホルム	省略不可	0.06　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジクロロ酢酸	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジブロモクロロメタン	省略不可	0.1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.003	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.003	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ
臭素酸	省略不可	0.01　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
総トリハロメタン	省略不可	0.1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.006	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.005	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.007	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.007	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ
トリクロロ酢酸	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.003	0.003	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ブロモジクロロメタン	省略不可	0.03　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.002	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ
ブロモホルム	省略不可	0.09　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.003	0.002	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.003	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ホルムアルデヒド	省略不可	0.08　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.008	0.008	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
亜鉛及びその化合物	３年に１回	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.02	0.02	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.02	0.02	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
アルミニウム及びその化合物	新規規制	0.2　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ
鉄及びその化合物	３年に１回	0.3　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.023	0.023	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	0.023	0.023	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
銅及びその化合物	３年に１回	1　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.01	0.01	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ナトリウム及びその化合物	３年に１回	200　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	7.7	7.7	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	7.7	7.7	mg/ﾘｯﾄﾙ
マンガン及びその化合物	３年に１回	0.05　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.001	0.001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
塩化物イオン	省略不可	200　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	12.0	10.0	mg/ﾘｯﾄﾙ	11.6	9.7	mg/ﾘｯﾄﾙ	11.0	9.0	mg/ﾘｯﾄﾙ	12.0	9.6	mg/ﾘｯﾄﾙ
カルシウム、マグネシウム等 （硬度）	３年に１回	300　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ	18	18	mg/ﾘｯﾄﾙ			mg/ﾘｯﾄﾙ	18	18	mg/ﾘｯﾄﾙ
蒸発残留物	年１回 10%以上20%以下	500　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	63	63	mg/ﾘｯﾄﾙ	56	56	mg/ﾘｯﾄﾙ	57	57	mg/ﾘｯﾄﾙ	63	59	mg/ﾘｯﾄﾙ
陰イオン界面活性剤	３年に１回	0.2　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.02	0.02	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.02	0.02	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
ジェオスミン	年１回	0.00001　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
2-ﾒﾁﾙｲｿﾓﾙﾈｵｰﾙ	年１回	0.00001　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.000001	0.000001	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
非イオン界面活性剤	新規規制	0.02　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.004	0.004	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
フェノール類	３年に１回	0.005　mg/ﾘｯﾄﾙ以下			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0005	0.0005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満			mg/ﾘｯﾄﾙ未満	0.0005	0.0005	mg/ﾘｯﾄﾙ未満
有機物等	省略不可	3　mg/ﾘｯﾄﾙ以下	0.35	0.30	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.39	0.30	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.38	0.32	mg/ﾘｯﾄﾙ	0.39	0.31	mg/ﾘｯﾄﾙ
ｐＨ値	省略不可	5.8以上　以上	6.67	6.79	以上	6.75	6.84	以上	6.63	6.78	以上	6.75	6.80	以上
		8.6以下　以下	6.98	6.79	以下	7.05	6.84	以下	6.91	6.78	以下	7.05	6.80	以下
味	省略不可	異常でないこと	異味なし			異味なし			異味なし			異味なし		
臭気	省略不可	異常でないこと	異臭気なし			異臭気なし			異臭気なし			異臭気なし		
色度	省略不可	5　度以下	1.0	1.0	度	0.5	0.5	度	0.5	0.5	度	1.0	0.7	度
濁度	省略不可	2　度以下	0.1	0.1	度未満	0.1	0.1	度未満	0.1	0.1	度未満	0.1	0.1	度未満